

【村立学校等(幼稚園・小学校・中学校)における放射線量の測定結果について】

清川村教育委員会では、10月28日(金曜日)に村立幼稚園・小学校・中学校の放射線量の測定を行いました。測定結果は次のとおりです。

【測定結果】

単位: マイクロシーベルト/時

学校名	測定箇所	測定値	除染後測定値	備考
緑小学校	① 側溝	0.18		
	② 集水桝	0.12		
	③ 雨樋	0.11		
	④ 集水桝	0.12		
	⑤ 側溝	0.13		
	⑥ 集水桝	0.40	0.15	
	⑦ 集水桝	0.17	0.16	
	⑧ 集水桝	0.43	0.16	
	⑨ 落ち葉溜り	0.43	0.10	
	⑩ 側溝	0.12		
	⑪ 落ち葉溜り	0.09		
	⑫ 集水桝	0.23	0.15	
	⑬ 集水桝	0.23	0.15	
	⑭ 集水桝	0.13		
緑中学校	① 集水桝	0.11		
	② 集水桝	0.13		
	③ 集水桝	0.10		
	④ 側溝	0.10		
	⑤ 集水桝	0.10		
	⑥ 側溝	0.12		
	⑦ 畑	0.13		
	⑧ 側溝	0.11		
	⑨ 花壇	0.11		
宮ヶ瀬小中学校	① 側溝	0.12		
	② 集水桝	0.10		
	③ 畑	0.12		
	④ 側溝	0.14		
	⑤ 集水桝	0.15		
	⑥ 雨樋	0.14		
	⑦ 集水桝	0.15		
	⑧ ケヤキ根元	0.44	0.14	
清川幼稚園	① 側溝	0.12		
	② 側溝	0.11		
	③ 落ち葉溜り	0.11		
	④ 階段下	0.11		
	⑤ 側溝	0.10		
	⑥ 落書き広場	0.07		


(注)測定箇所の詳細については下記測定箇所図により参照できます。

(注)本村では毎時0.19マイクロシーベルト(年間1ミリシーベルト)を除染(清掃)を行う基準値(目標値)としています。


【測定結果の対応】

上記各施設で測定の結果、集水桝等で本村の放射線量の基準値(目標値)毎時0.19マイクロシーベルトを超える数値を検出した箇所については、ただちに土や落ち葉の堆積物を撤去し清掃を行いました。堆積物を撤去した箇所について、再度測定した結果は、すべて基準値以下の数値となりました。取り除いた堆積物等は、現在教育施設以外の人が近づかない村有地に仮置きしています。

# 緑小学校

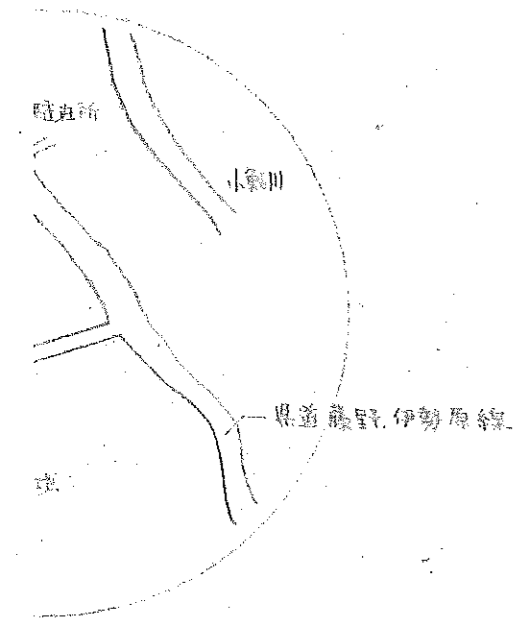


至新宿  
124号 小田急電鉄  
本厚木駅  
道124号



配置図 1:500


# 緑中学校

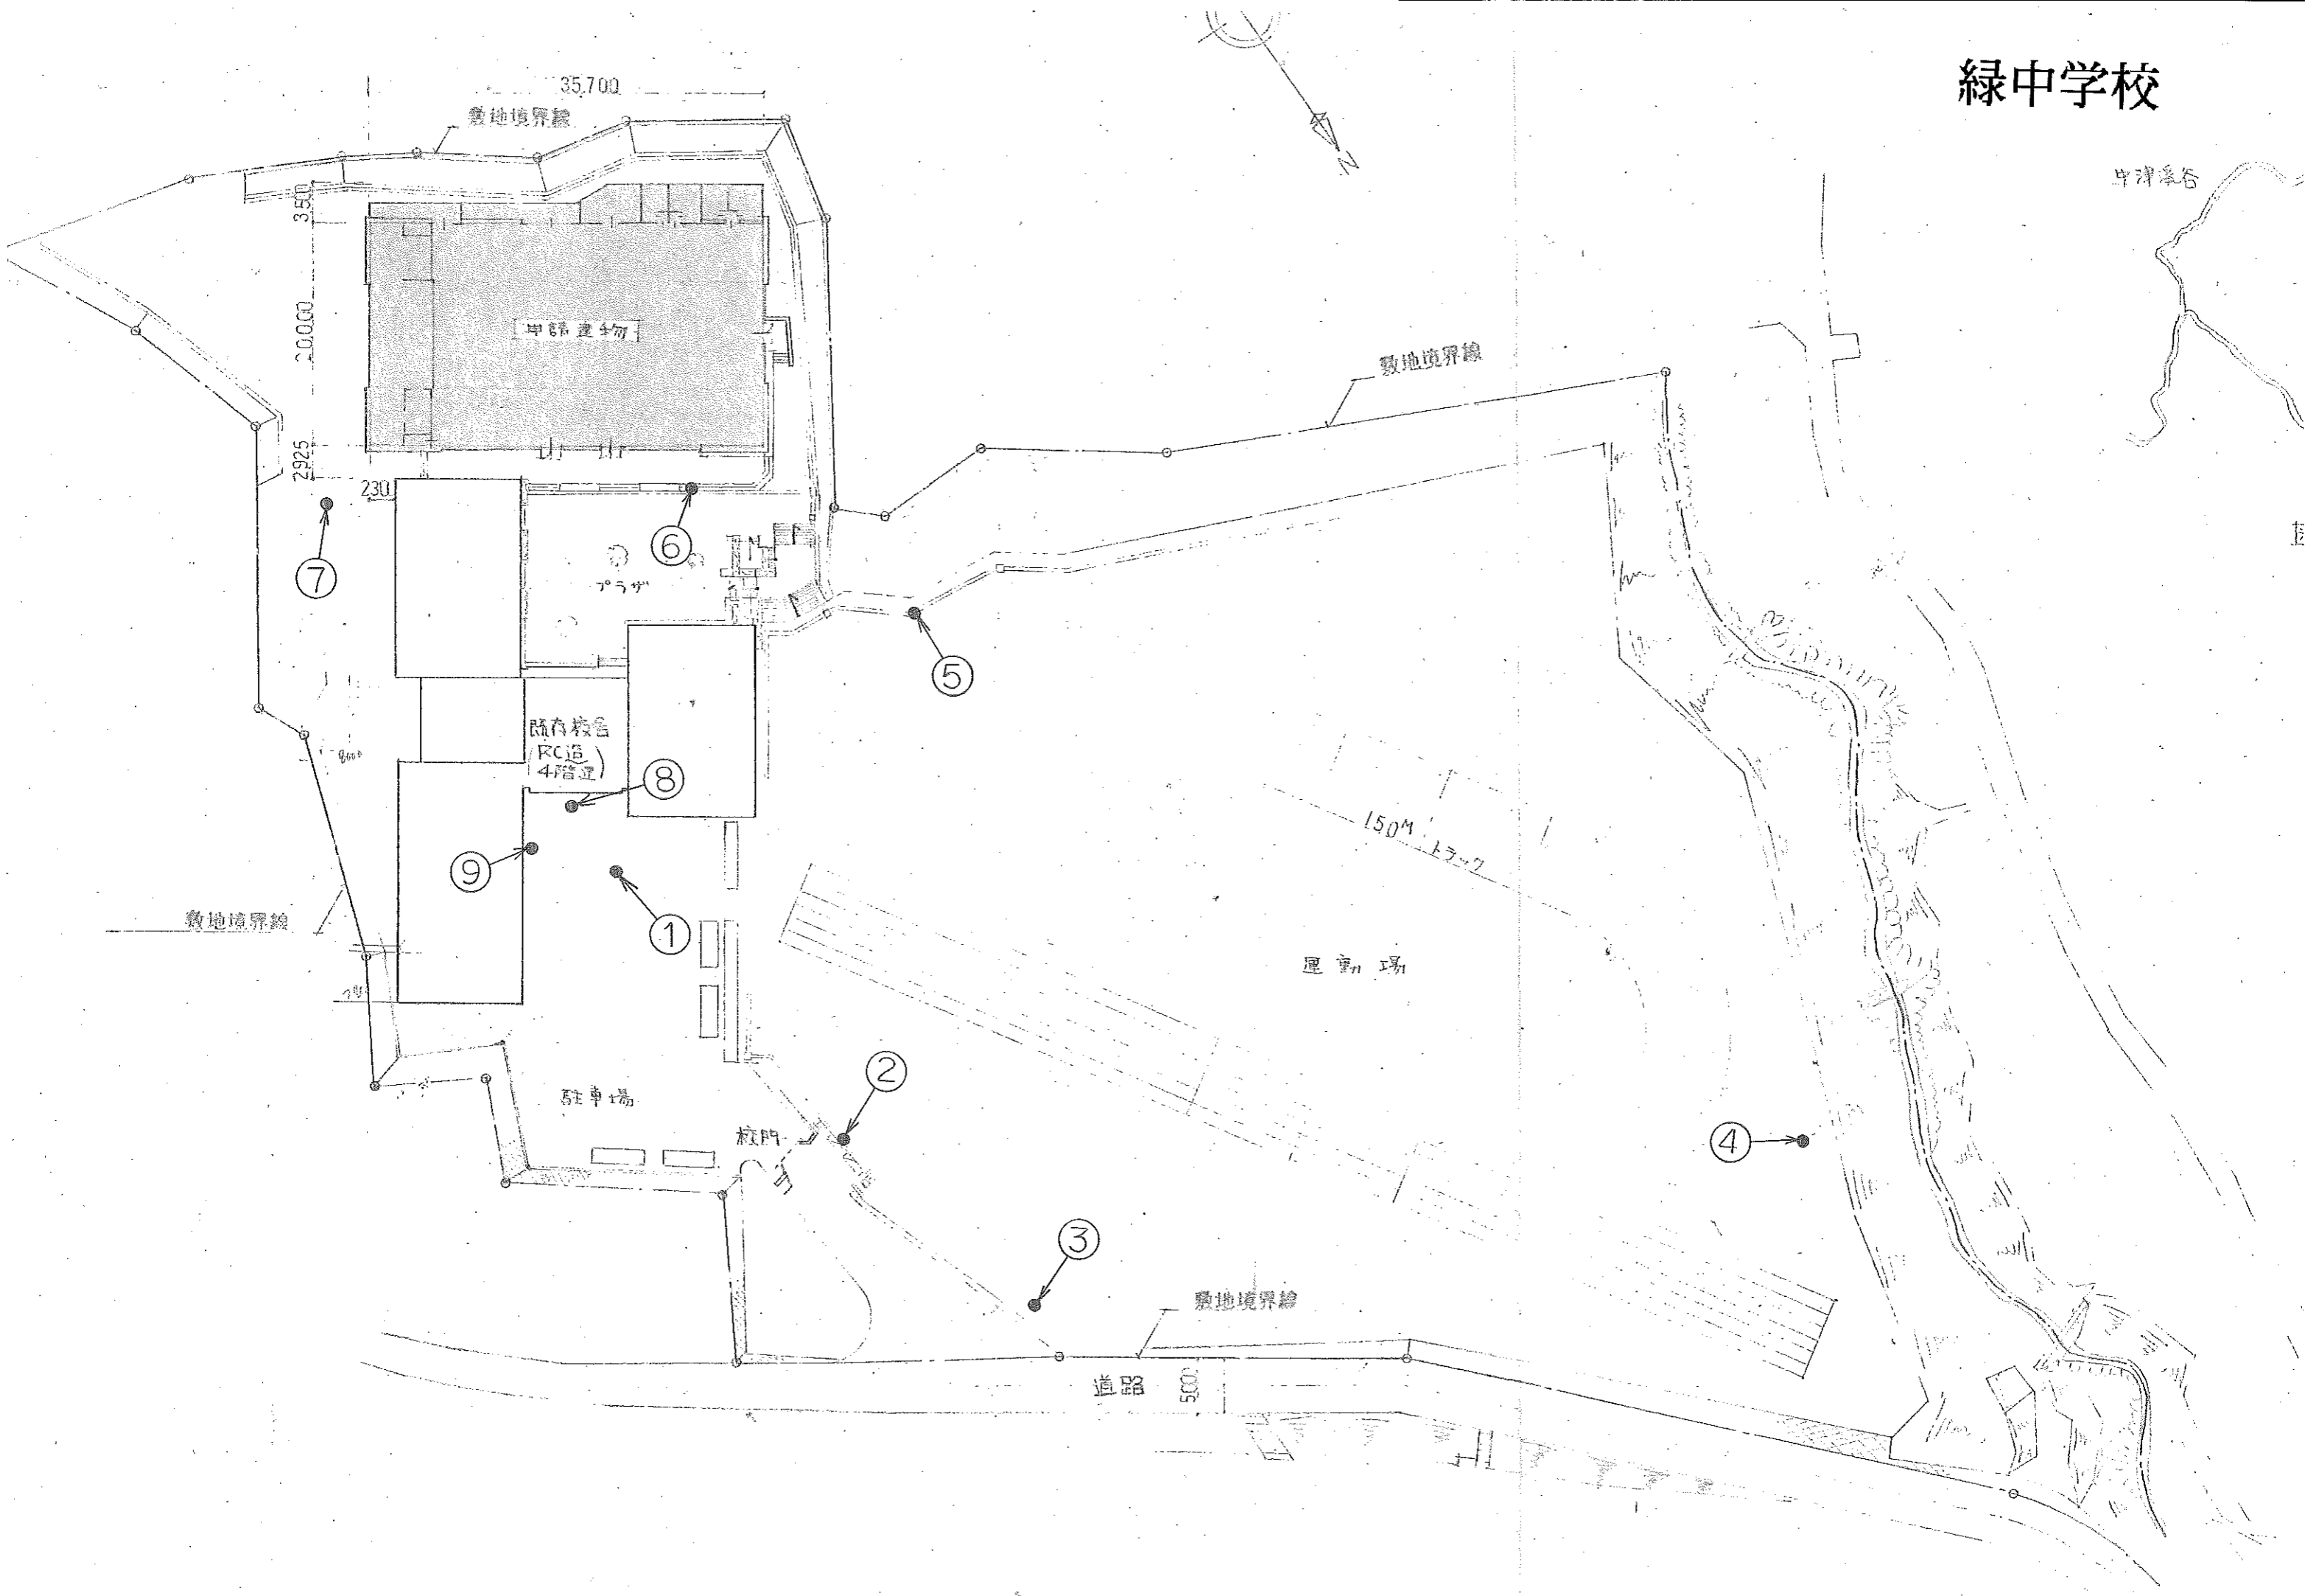

外観・平面図  
(詳細図参照)

内観・平面図  
(詳細図参照)

# 宮ヶ瀬小中学校

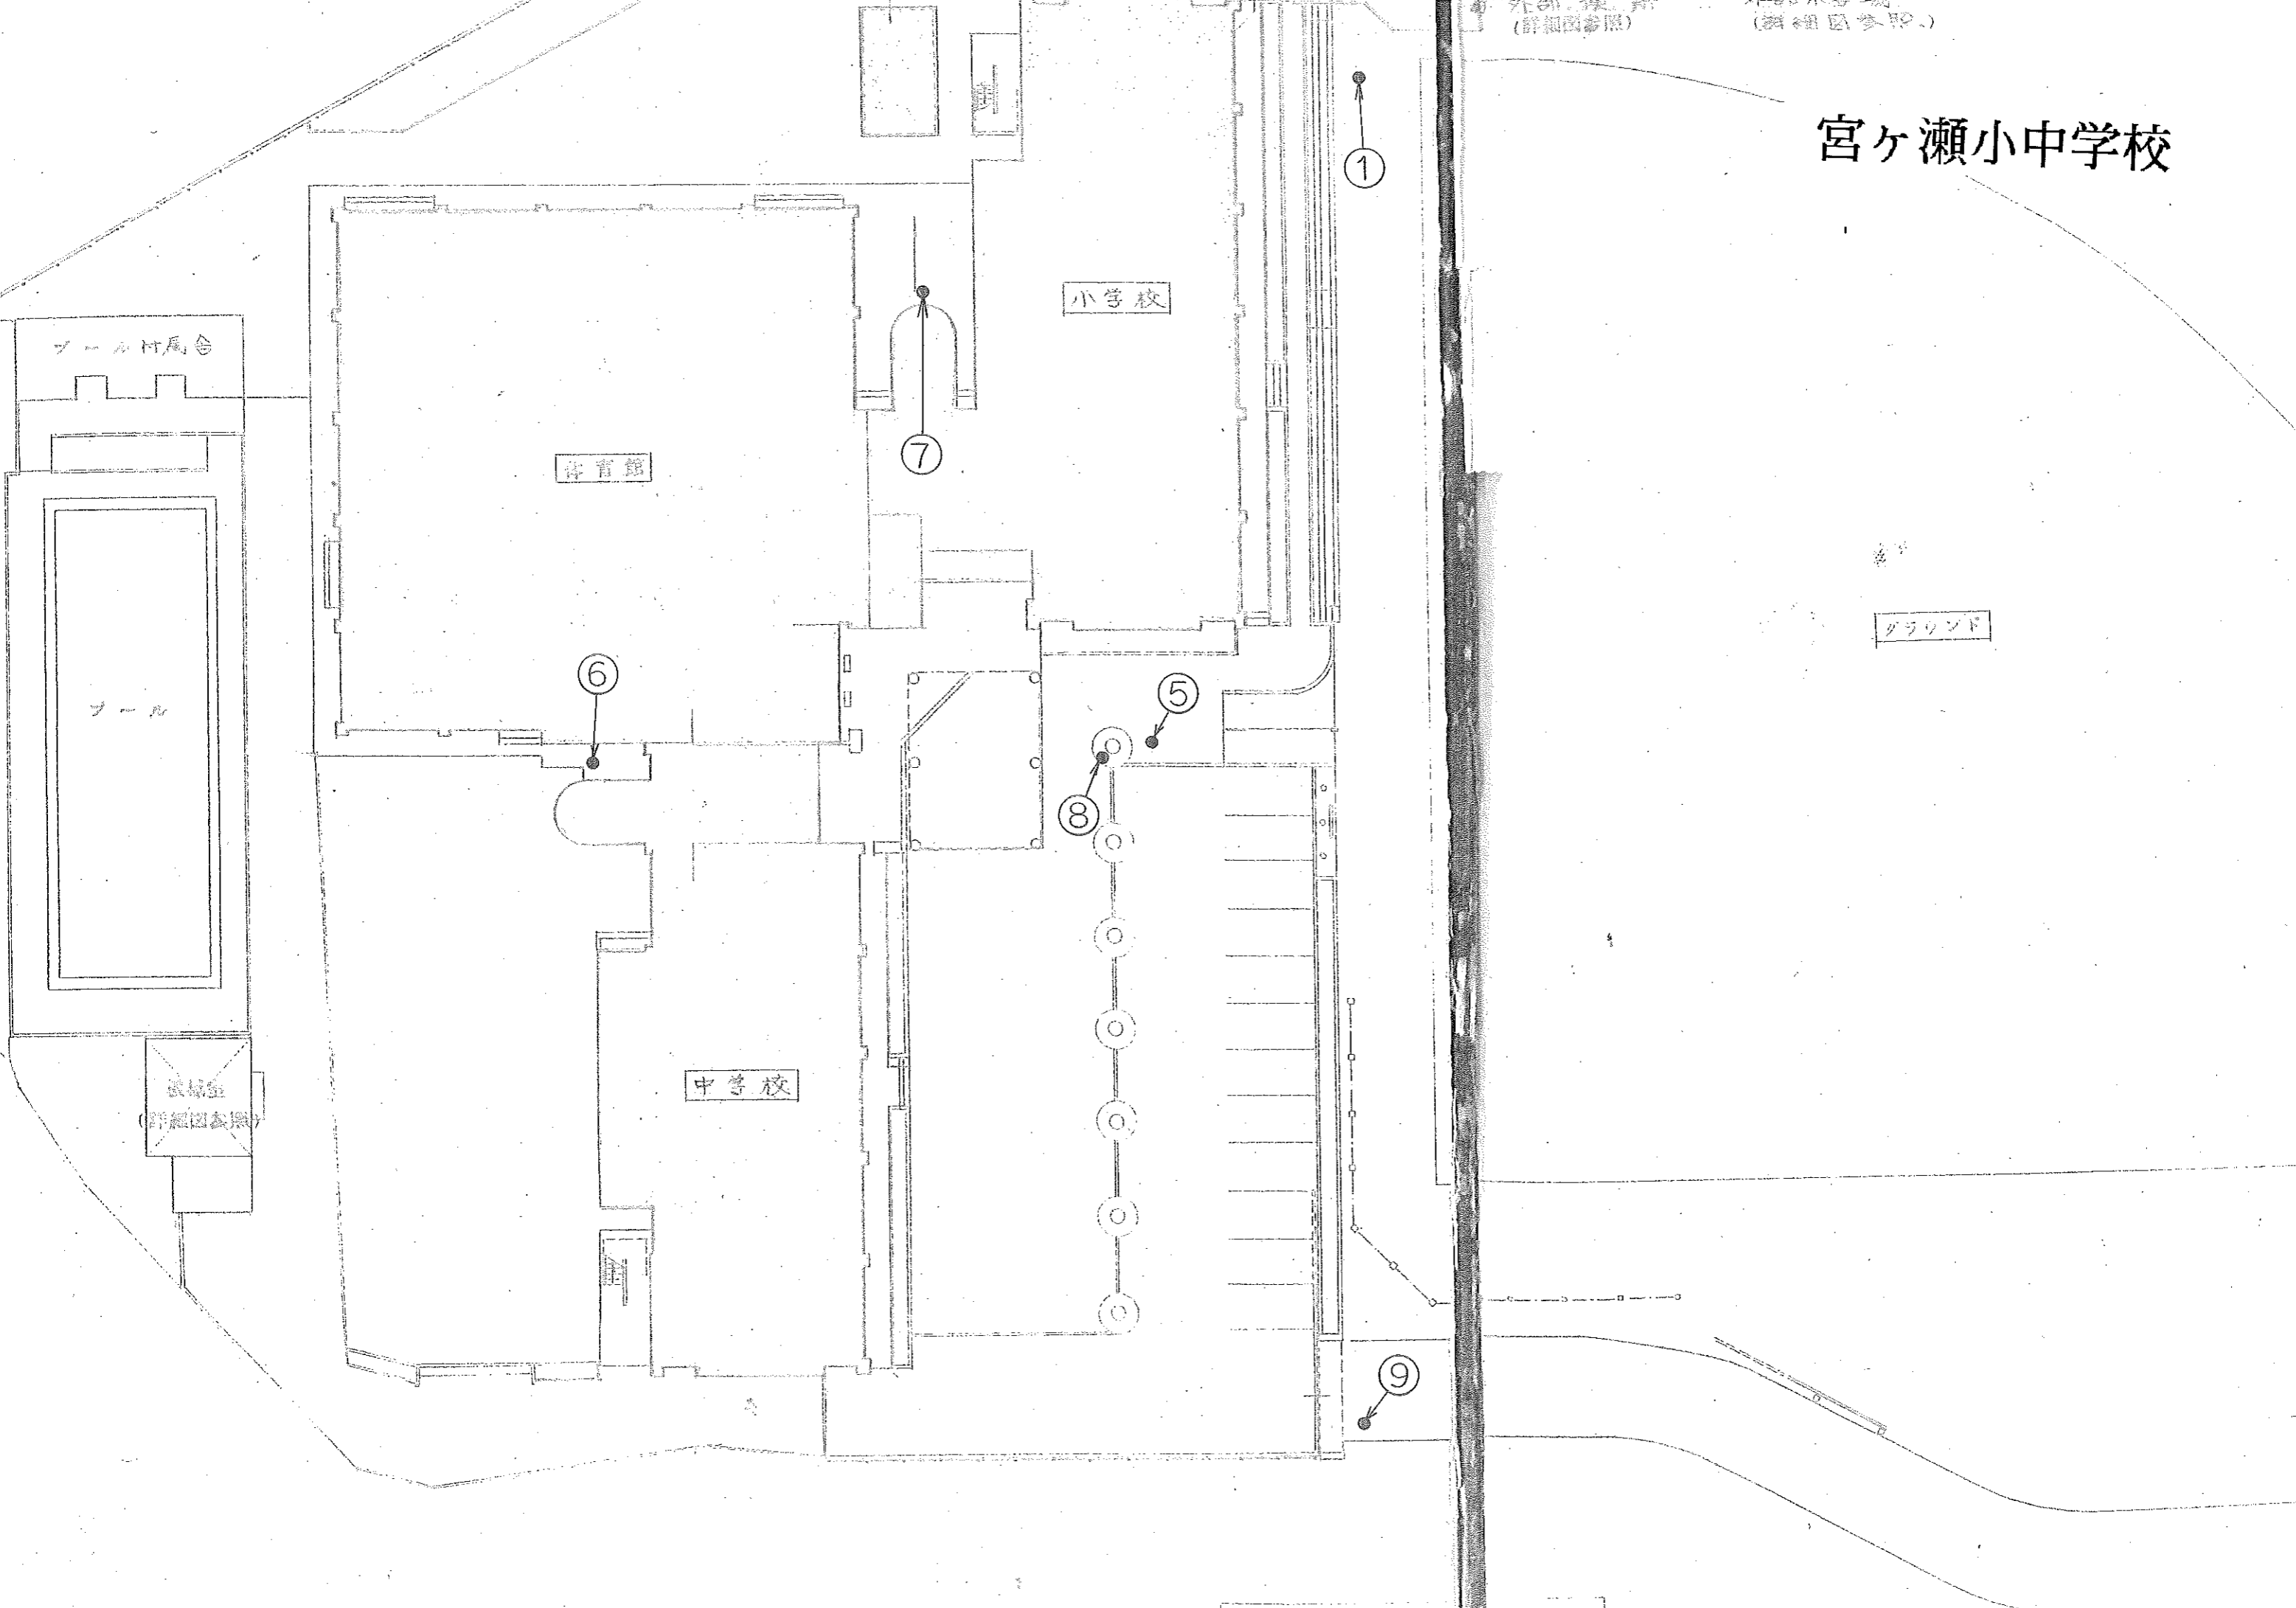

プール付属舎


小学校

体育館

プール

中学校

グラウンド

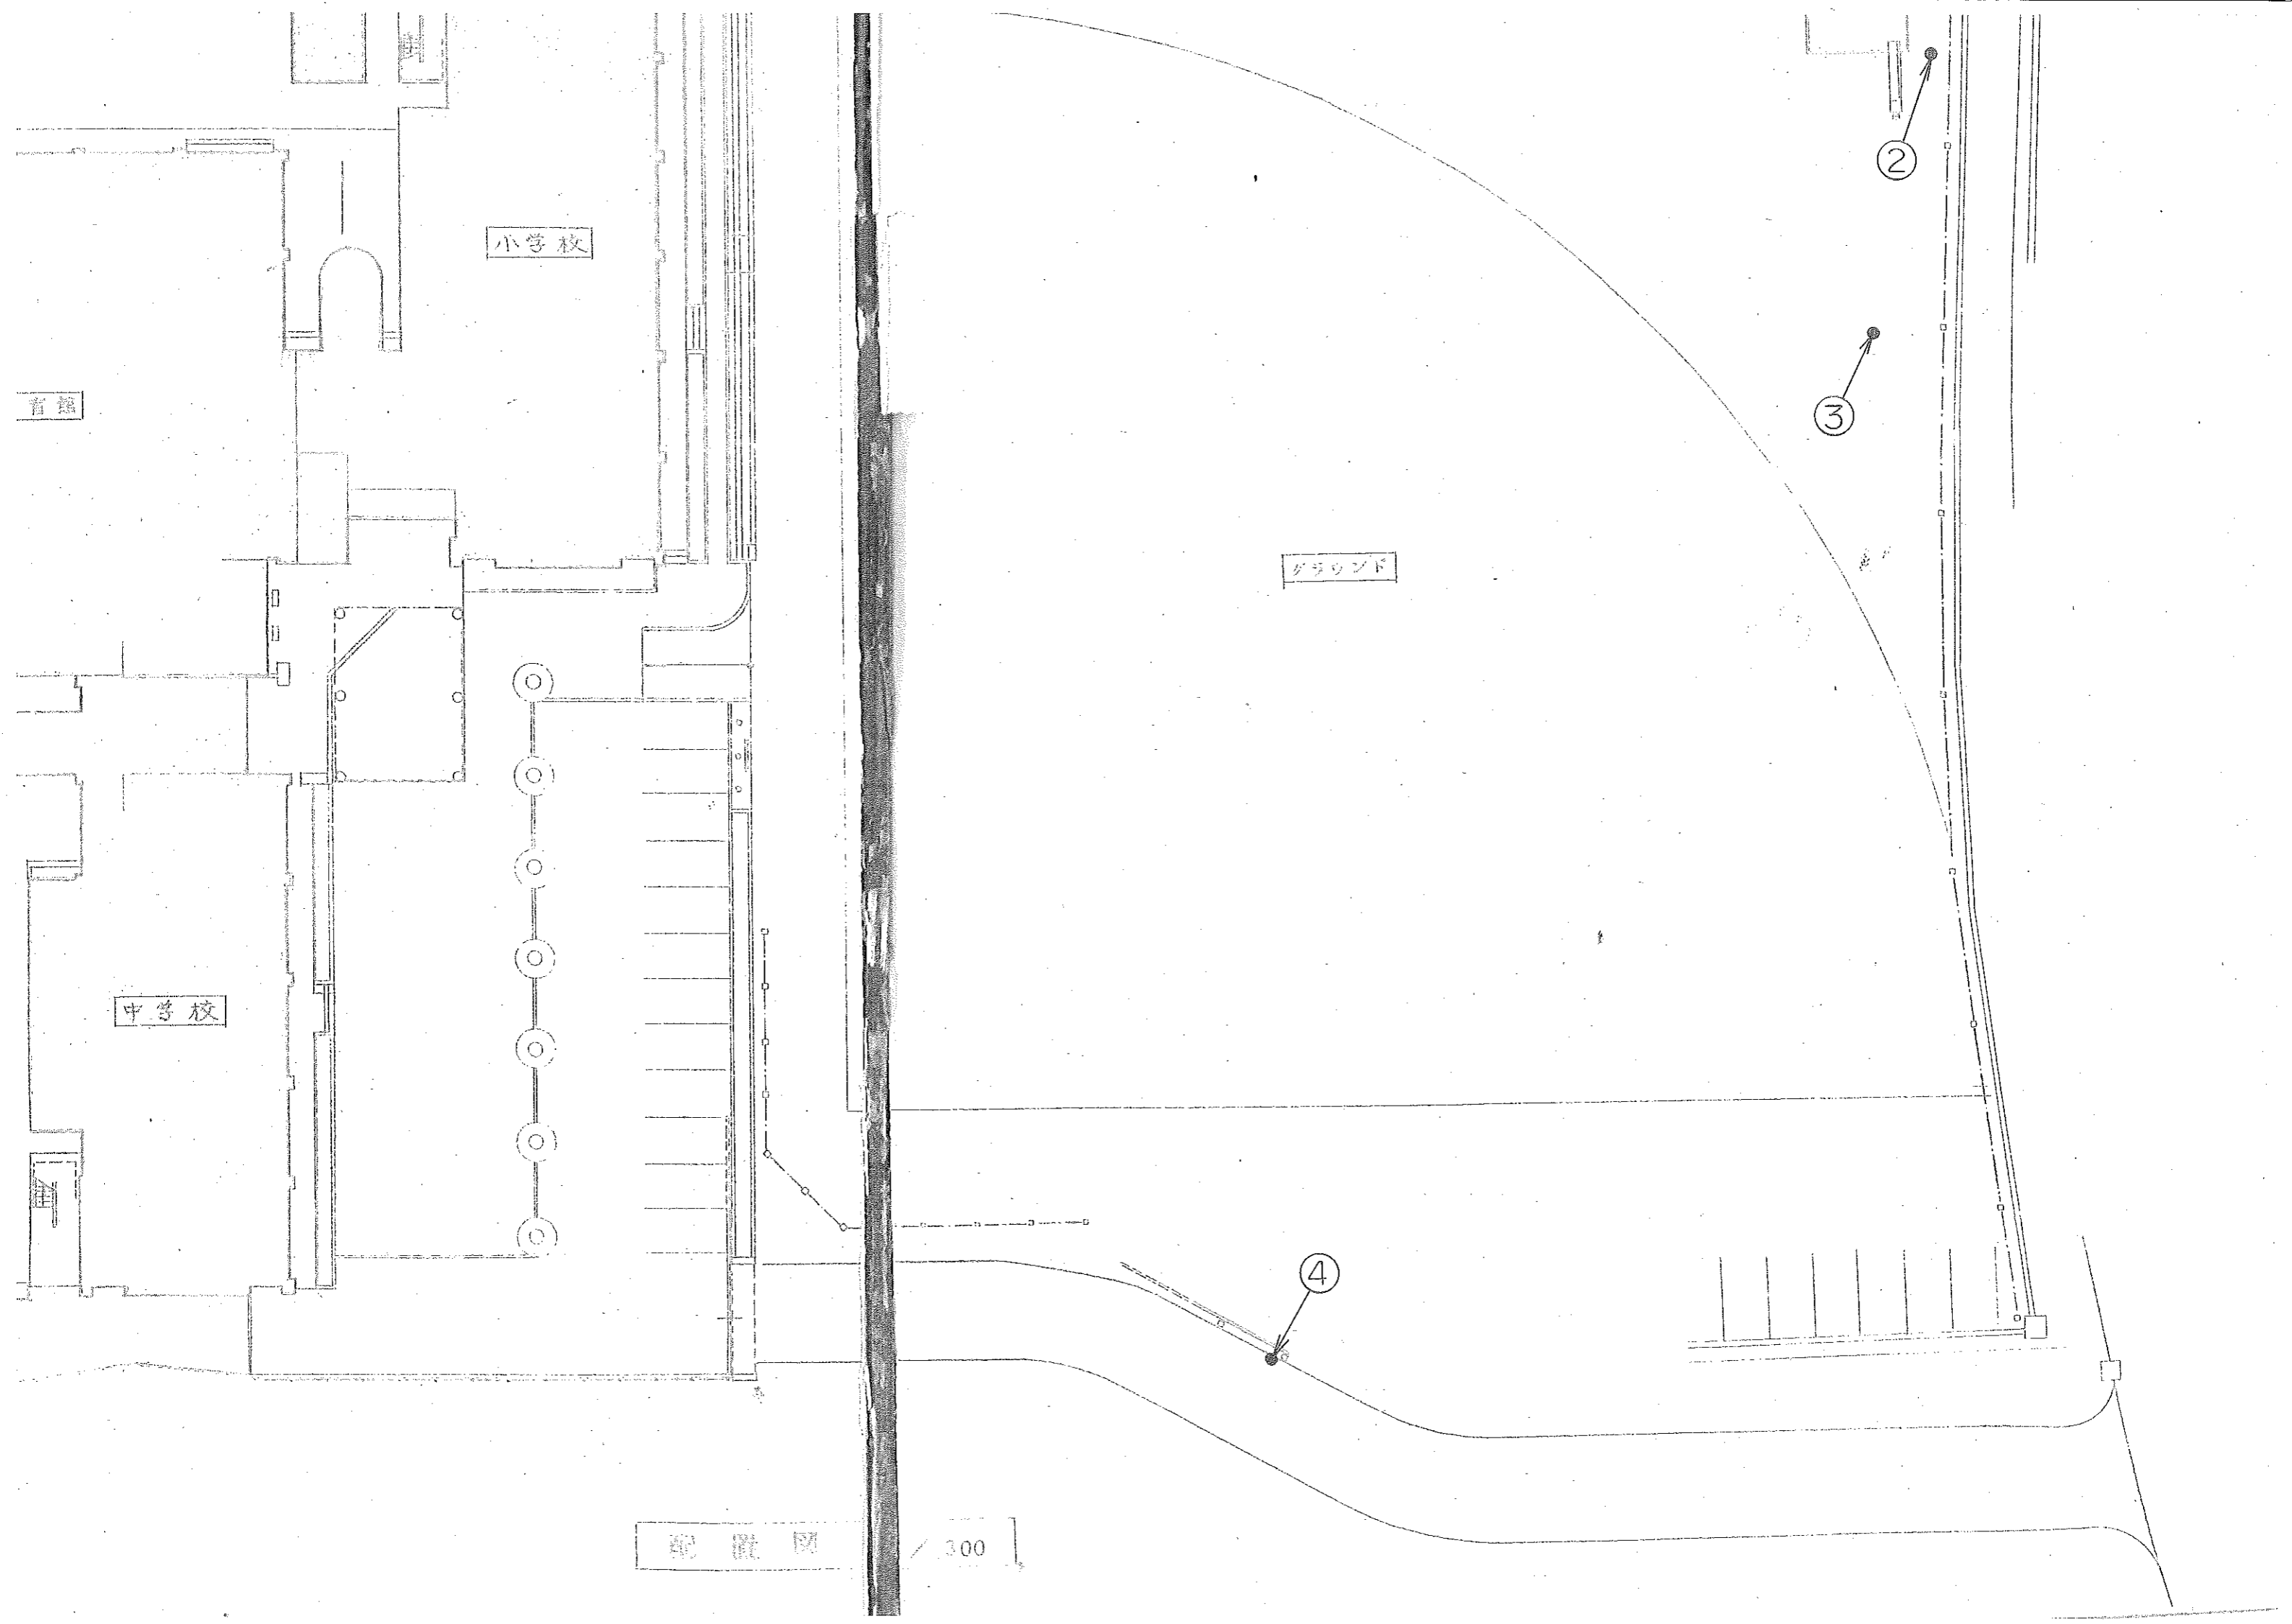

小学校

2

3

グラウンド

中学校

4

配置図

300

首標

# 清川幼稚園

